


Allergieraten von Konservierungsmitteln (Auswahl) bei getesteten Patienten (n > 130.000)

Rasche Identifikation von Veränderungen (Anstiege und Rückgänge) im IVDK Überwachungssystem

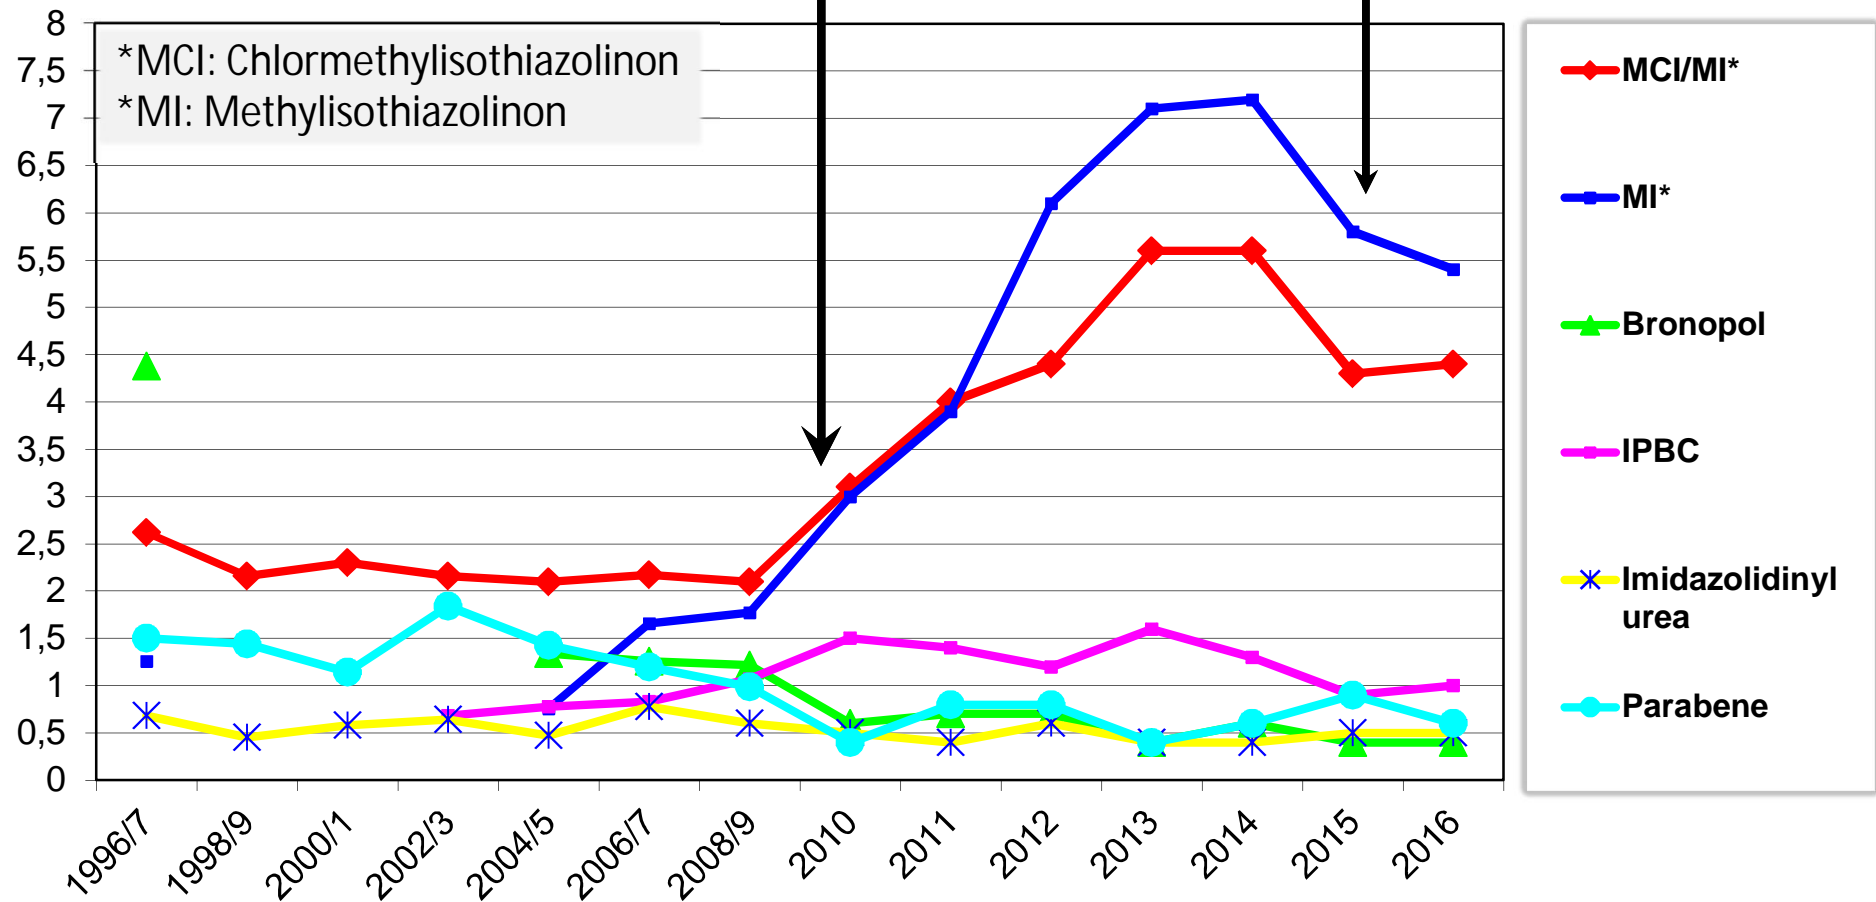

Beispiel für ein sentinel health event/warning signal und erfolgte regulatorische Massnahmen